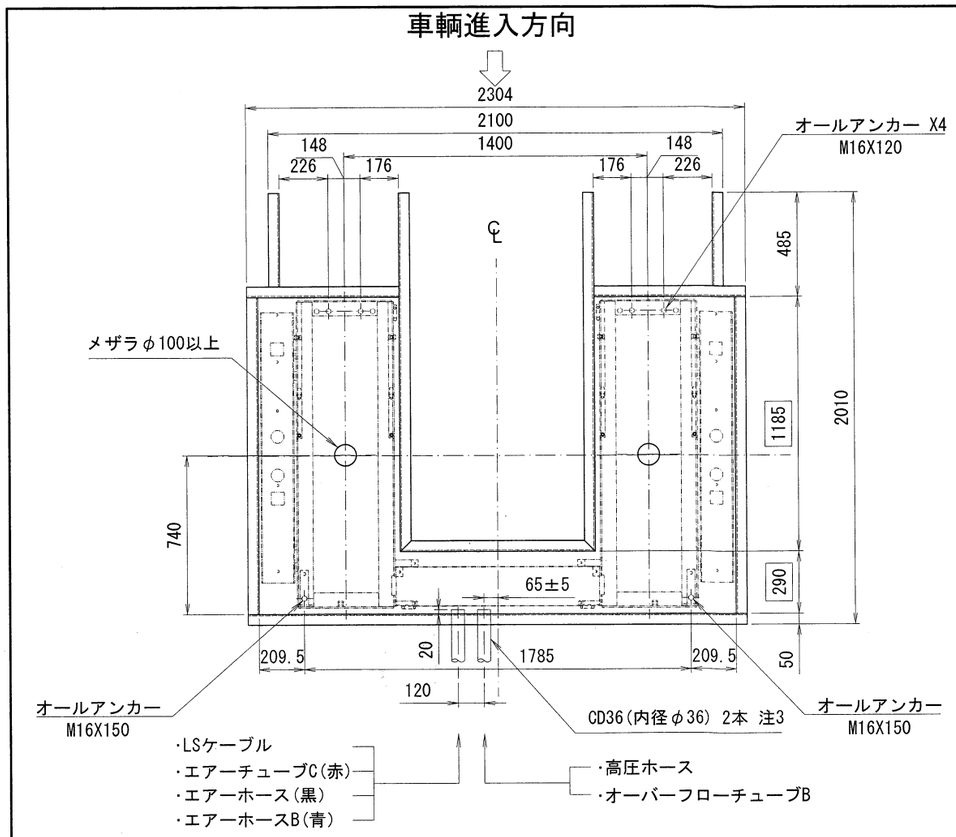

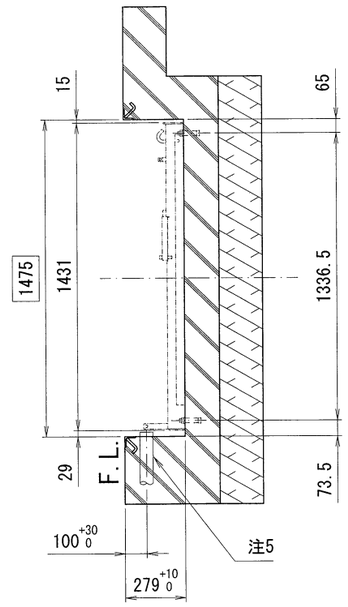

A (1:5)

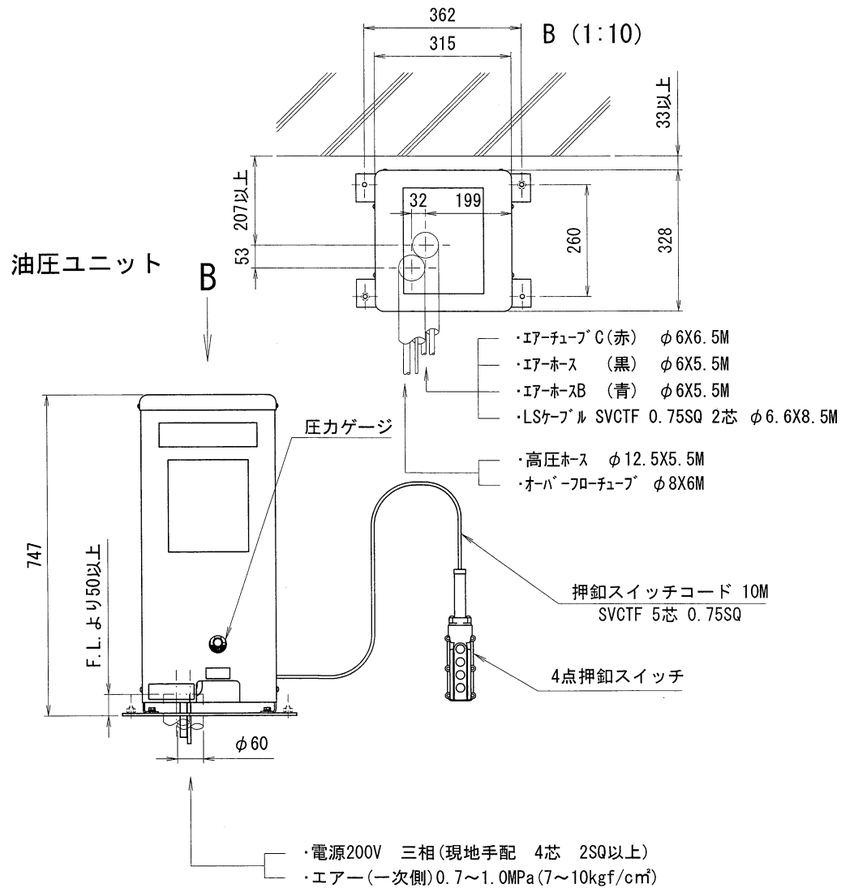

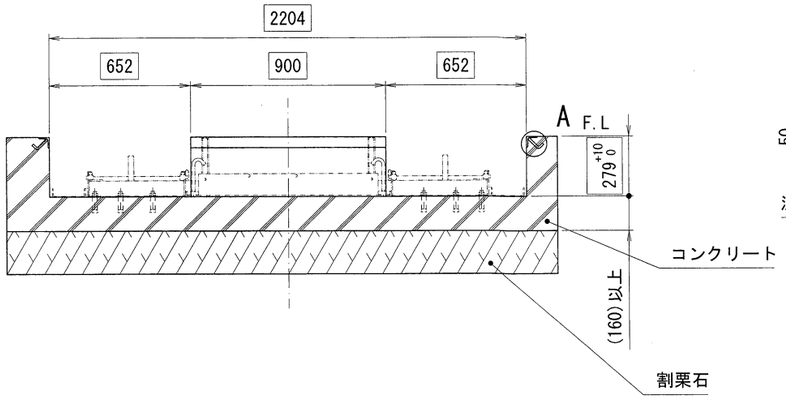



現地手配品
ピット用コーナーアングル、山形鋼 t6X50X50 12m以上
配線、エアー用CD管(CD36) 2ヶ
電源用コード 4芯 2SQ以上
1次側エアー配管3/8以上 0.7～1.0MPa(7～10kgf/cm²)

注1;基礎工事のコンクリート工法及び寸法は、地盤の強弱により異なりますので
リフトフレーム下部に合計５トンの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等
起こらないよう施工のこと。
注2;ピット内は水勾配を取り、完全に排水できること。
注3;ＣＤ管は本体に付属していません。
注4;□で囲んだ寸法は、ピット外形寸法を示します。
注5;本体、別置制御ＢＯＸ間は、４ｍ以内のこと。
注6;本体、別置制御ＢＯＸ間のエアホースは外径φ６×内径φ４を使用しています。
注7;設置工事は設置要領書に従うこと。
注8; ( )内寸法は参考。
注9;コンクリートはL形鋼の面より内側へ出ないこと。

出図 18.3.30 技術部

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	検図	検図	株式会社スギヤス		
			品名	BSC32KVL基礎図	
			図番	BSC32KVL	-022000-01
			区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2018/03/20
			開発担当者	廣田	製図 榊原光 尺度 FREE

技術部長 '18.3.28 栗野
技術部 '18.3.28 新浪
技術部 18.3.23 廣田