車輌進入方向

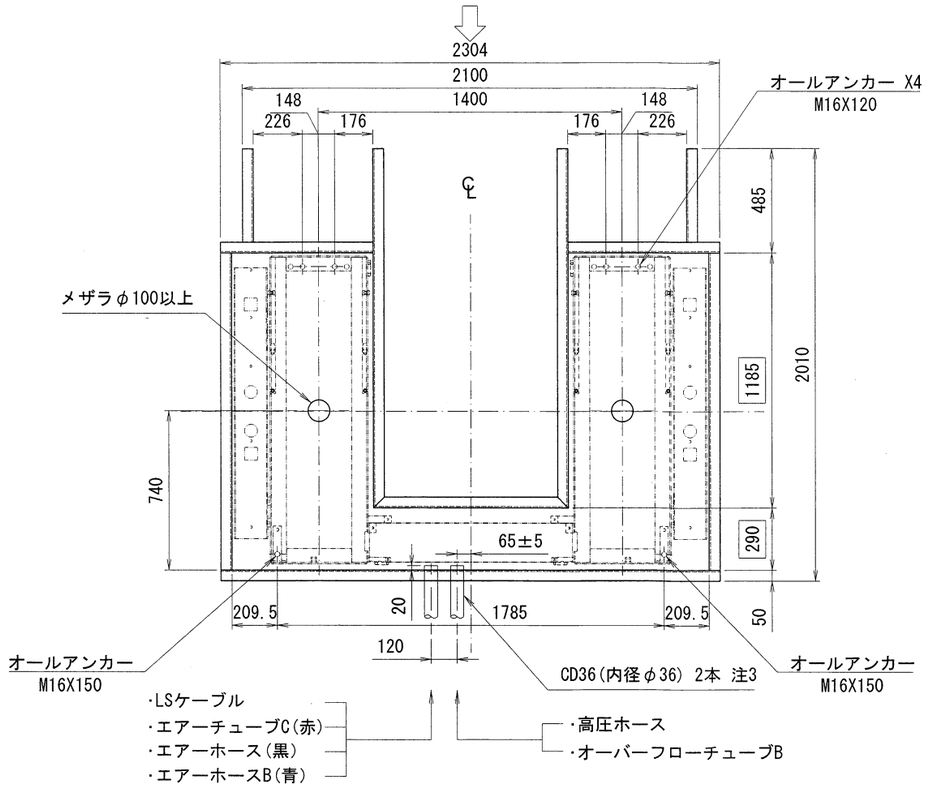

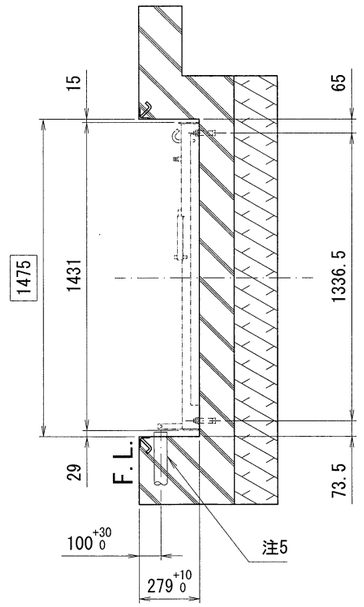

A (1:5)

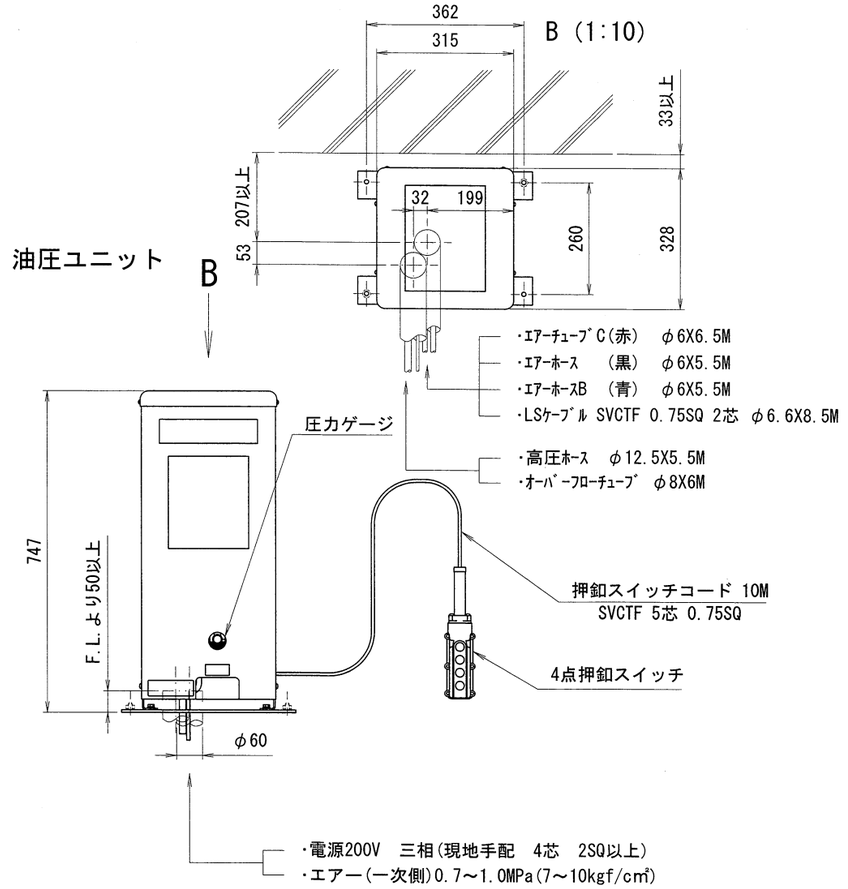

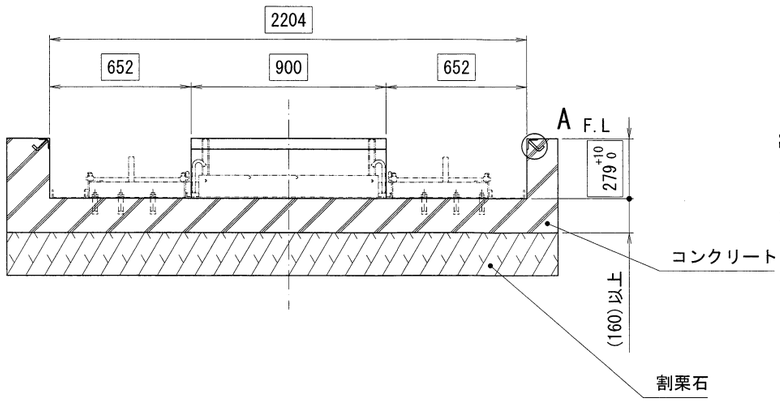



現地手配品
ピット用コーナーアングル、山形鋼 t6X50X50 12m以上
配線、エアー用CD管(CD36) 2ヶ
電源用コード 4芯 2SQ以上
1次側エアー配管3/8以上 0.7~1.0MPa(7~10kgf/cm²)

注1;基礎工事のコンクリート工法及び寸法は、地盤の強弱により異なりますので
リフトフレーム下部に合計５トンの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等
起こらないよう施工のこと。
注2;ピット内は水勾配を取り、完全に排水できること。
注3;ＣＤ管は本体に付属していません。
注4;口で囲んだ寸法は、ピット外形寸法を示します。
注5;本体、別置制御ＢＯＸ間は、４ｍ以内のこと。
注6;本体、別置制御ＢＯＸ間のエアホースは外径φ６×内径φ４を使用しています。
注7;設置工事は設置要領書に従うこと。
注8; ( )内寸法は参考。
注9;コンクリートはL形鋼の面より内側へ出ないこと。

訂正記号	年月日	記事	担当	承認

承認	技術部 '18.3.20 新涼	株式会社スギヤス	
検図	技術部 '18.3.20 新涼	品名	BSC32KV基礎図
検図		図番	BSC32KV -022000-05
		区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		日付	2018/03/20
		開発担当者	廣田
		製図	榊原光
		尺度	FREE