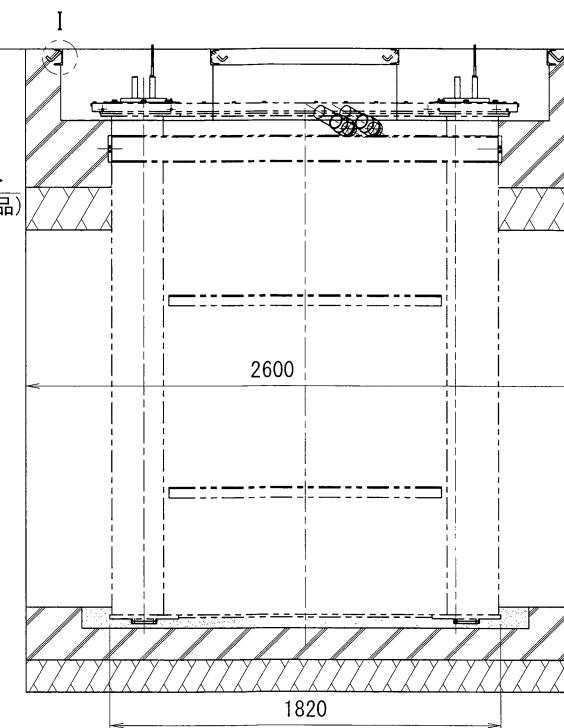
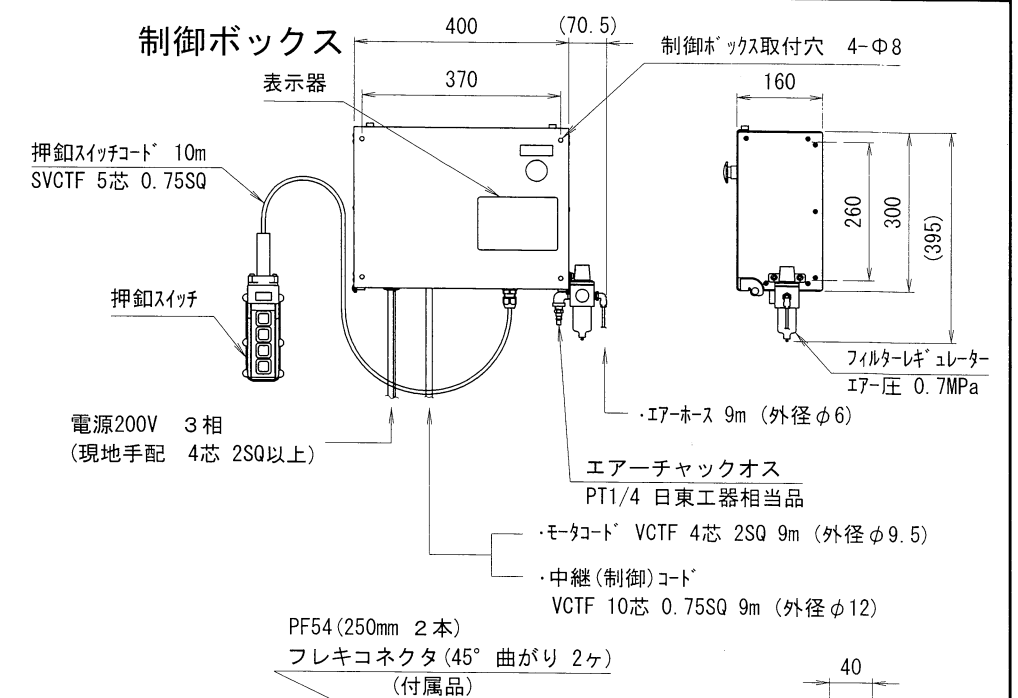


注1; ピット内は水勾配をとり、完全に排水できること。
注2; 電源は、3相200V・15A以上、エアーは0.7~1.0 MPa
をそれぞれ制御ボックスに供給できること。
注3; 本体・制御ボックス間は、ピット端から直線で
3m以内のこと。
注4; 基礎工事のコンクリート工法及び寸法は地盤の
強弱により異なるので、ベース底面に合わせて
8TONの荷重が加えられても亀裂・破損・沈下等
が起こらない様施工のこと。
注5; P F 管は本体に付属していません。
注6; 255mmの寸法は連結ケース上面高さです。
注7; の寸法はピット寸法です。
コンクリートを埋め戻すときには、この寸法が
歪まないように処置をして下さい。
注8; コンクリートがみぞ形鋼の面より内側へ出ない
こと。

承認	株式会社スギヤス											
検図	品名	FL30HUF基礎図										
検図	図番	FL30HUF -023000-04										
検図	区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付	2020/05/15
承認	開発担当者					製図	石川恵				尺度	FREE