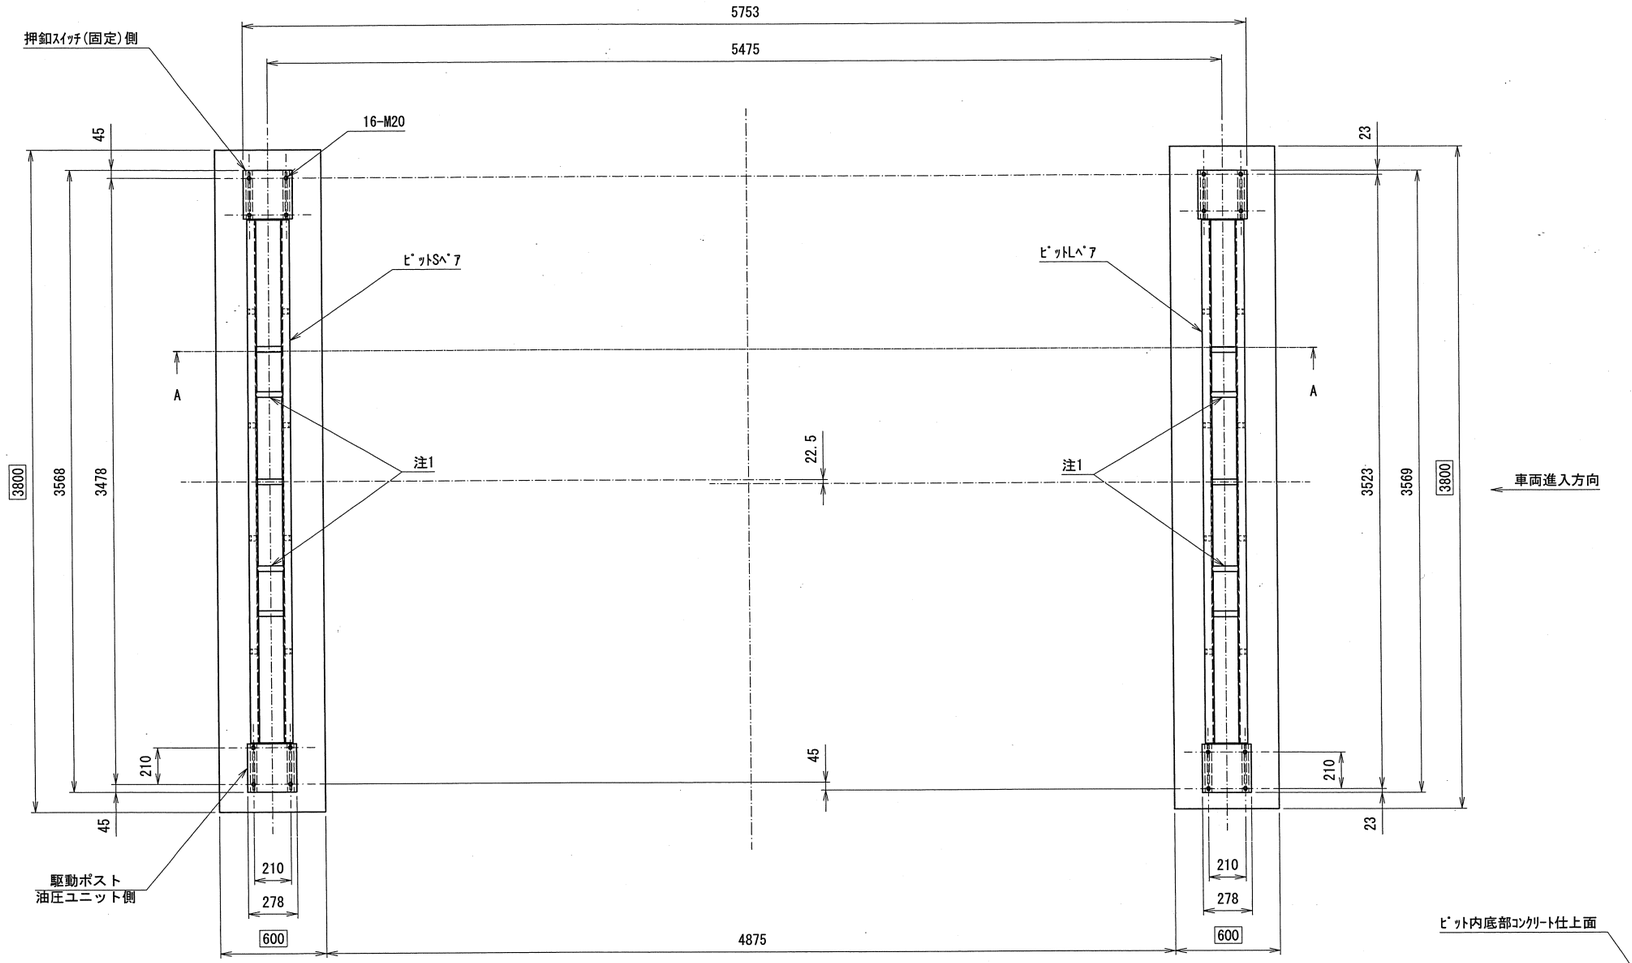

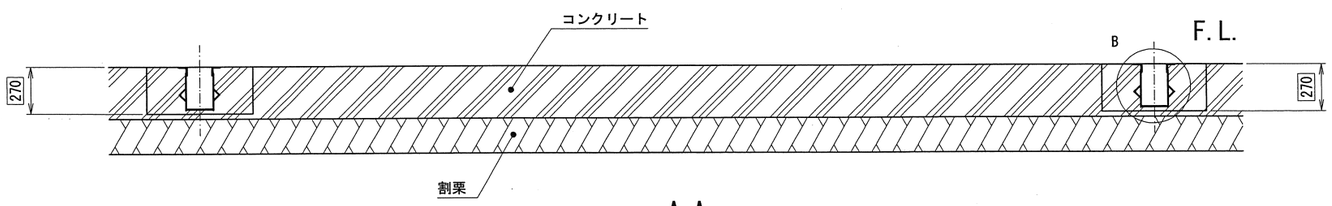

A-A

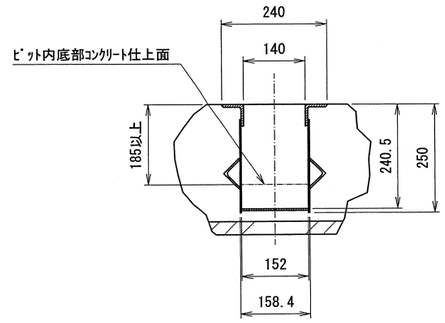

B

現地手配品
電源ケーブル（4芯 2SQ以上）
1次側エアー配管（3/8以上）

注;基礎工事のコンクリート工法及び寸法は、地盤の強弱により異なりますので
ピットSペア、ピットLペアに合計7トンの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等
起こらないよう施工のこと。
注;ピット内は必要に応じて水勾配を設け排水処理を行って下さい。
注;電源は、3相200V・15A以上の単独ブレーカを
1次側エアーは、0.7MPa以上1.0MPa以下を使用して下さい。
注1;ピットの埋戻し後にピットツナギイタを取り外して下さい。

出図 23.12.01 技術部

訂正記号	年月日	記事	担当承認

承認	検図	検図	株式会社スギヤス		
技術部 '23.11.30 新潟店	技術部 '23.11.30 新潟店		品名	FP40N設置図	
			図番	FP40N	-022000-01
			区分	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2023/11/20
			開発担当者	磯貝	製図 岡部 尺度 FREE A2